





Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków

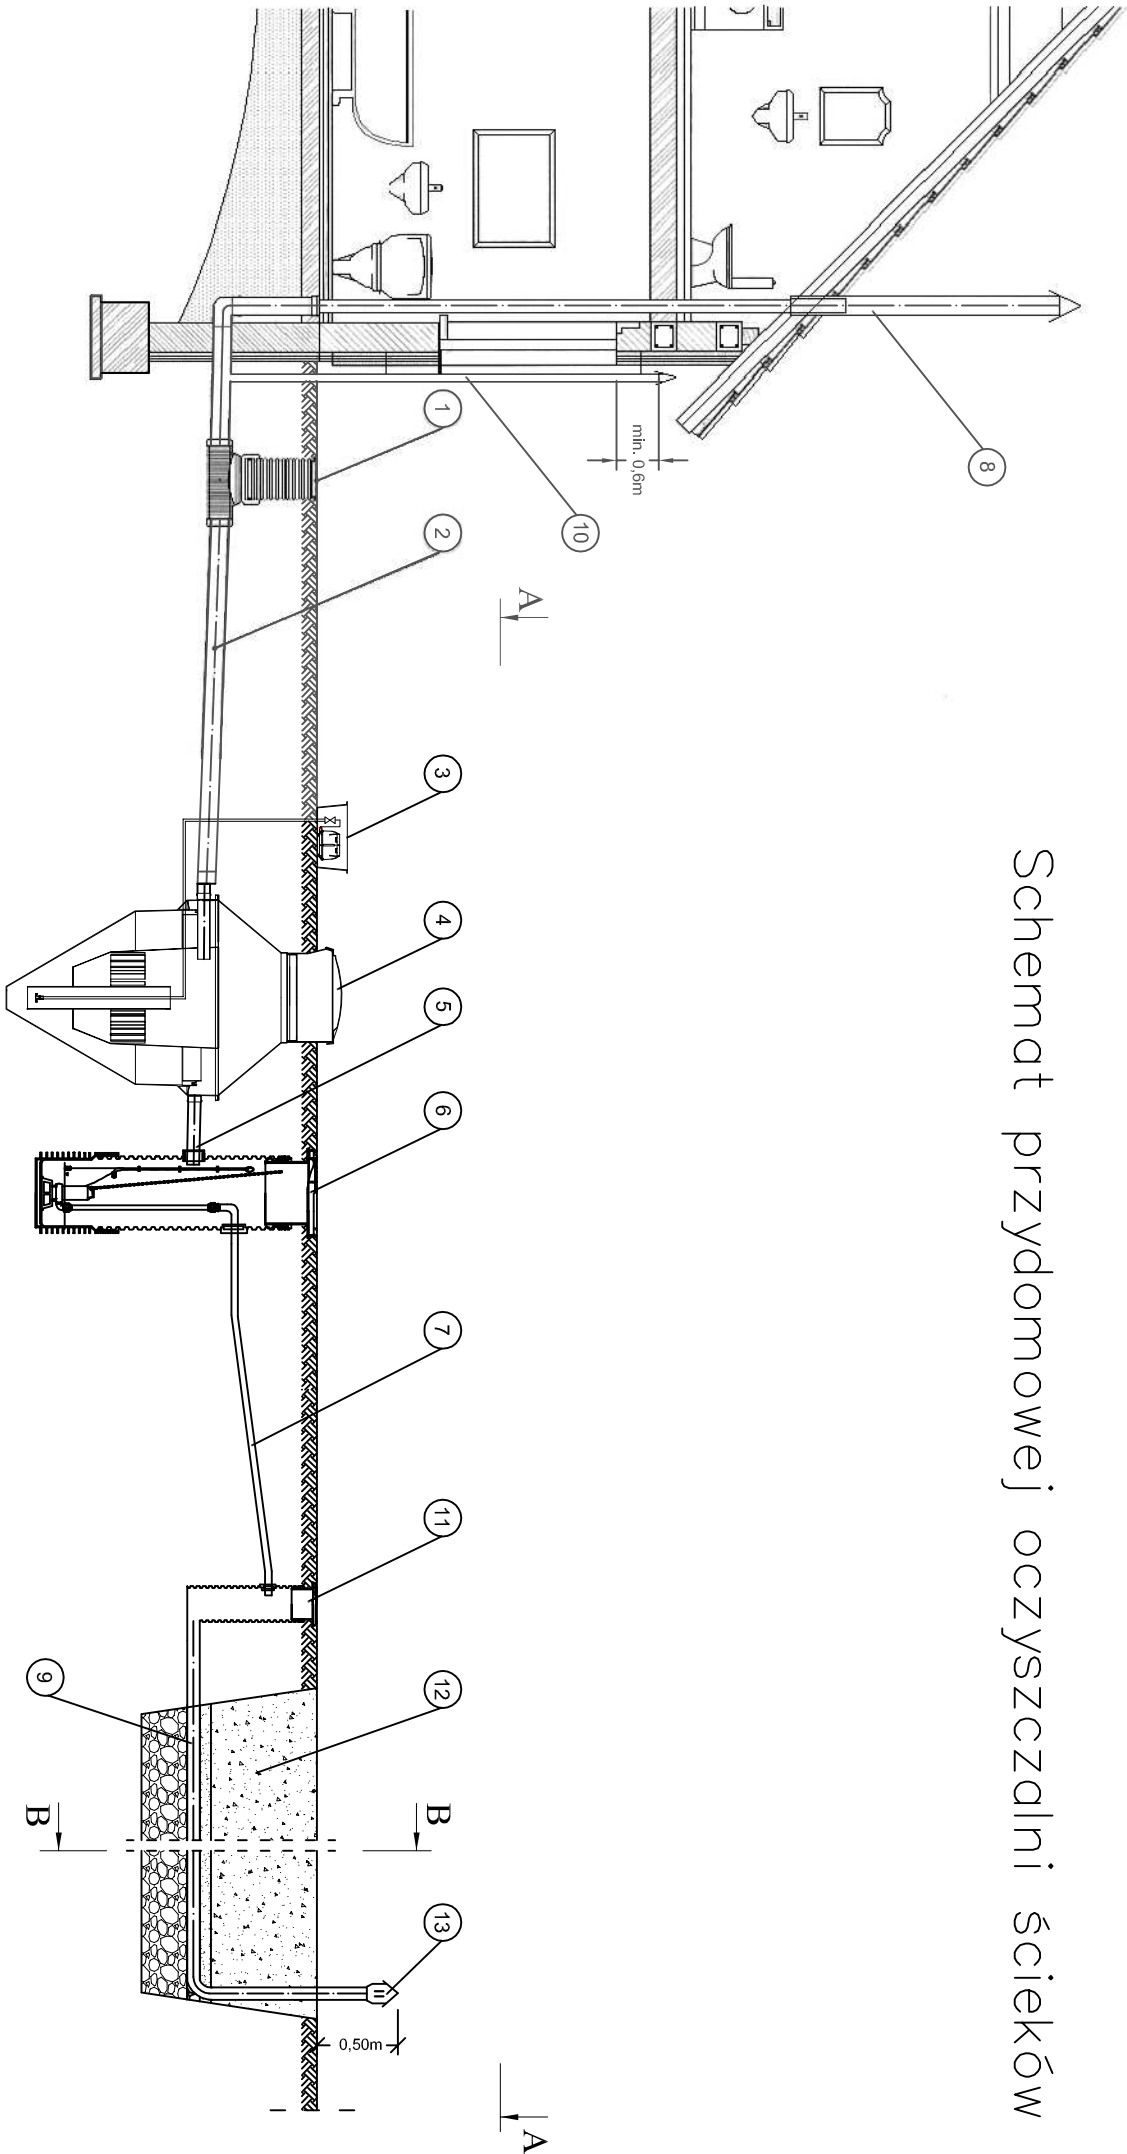

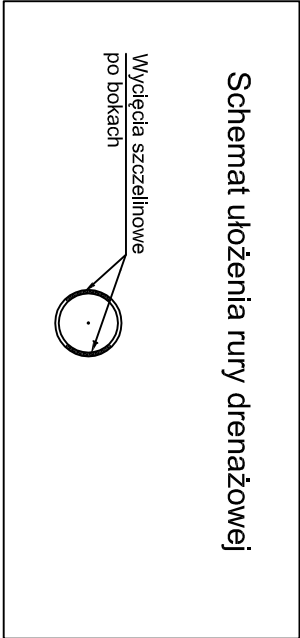

A-A

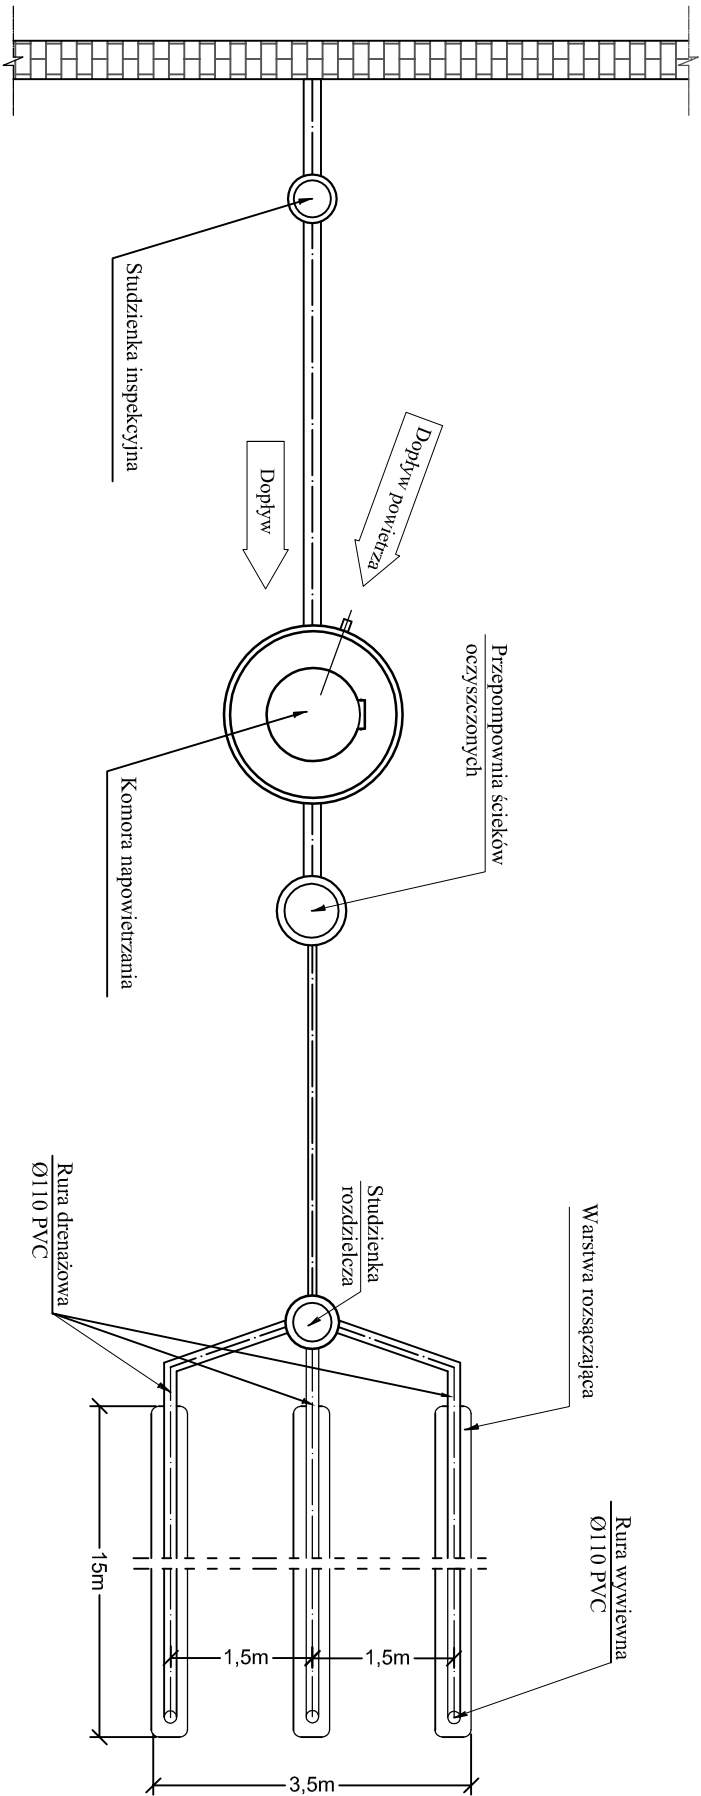

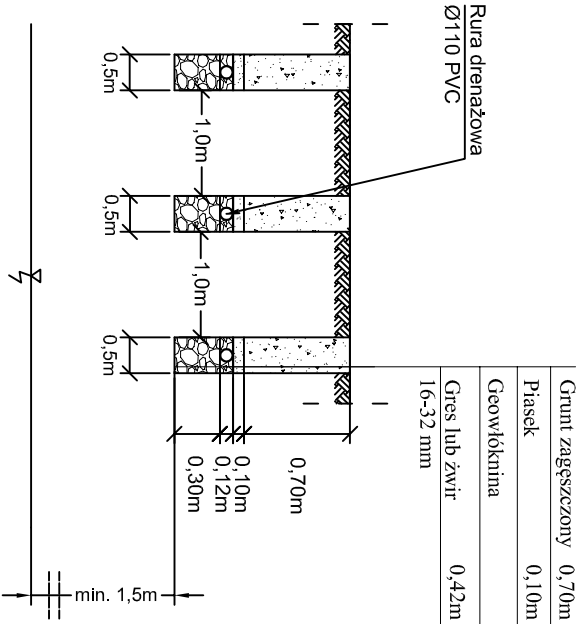B-B



- Opis urządzeń:
- 1 - Studzienka inspekcyjna Ø425 PVC
  - 2 - Rura kanalizacyjna Ø160 PVC SN8
  - 3 - Skrzynka zasilańco-sterująca
  - 4 - Biologiczna oczyszczalnia ścieków (komora napowietrzania)
  - 5 - Rura kanalizacyjna Ø110 PVC SN8
  - 6 - Przepompownia ścieków oczyszczonych Ø600 PVC
  - 7 - Przewód kanalizacji ciśnieniowej Ø40 PE100
  - 8 - Wentylacja kanalizacyjna wewnętrzna
  - 9 - Rura drenażowa Ø110 PVC
  - 10 - Wentylacja kanalizacyjna zewnętrzna (wykonać w przypadku braku instalacji wewnętrznej)
  - 11 - Studzienka rozdzielcza Ø425 PVC
  - 12 - Rów rozsączający
  - 13 - Rura wywiewna Ø110 PVC

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|  |   | PHU "ORTUS" Janusz Fengler<br>ul. Leśna 5a, Chojne,<br>98-210 Sieradz |  | Inwestor: Gmina Goszczanów<br>ul. Kaliska 19<br>98-215 Goszczanów |   |
| Projektował:  | mgr inż. J. Fengler upr.324/82/87       |   |  | 02.2014   |  |
| Opracował:  | mgr inż. P. Zagalski                    |   |  | 02.2014   |   |
| Skala:  | Przedmiot opracowania:                  |   |  |   |   |
| Schemat   | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków |   |  |   |   |
| Nr rys.   | Tytuł rysunku:                          |   |  |   |   |
| 2   | Schemat oczyszczalni ścieków            |   |  |   |   |