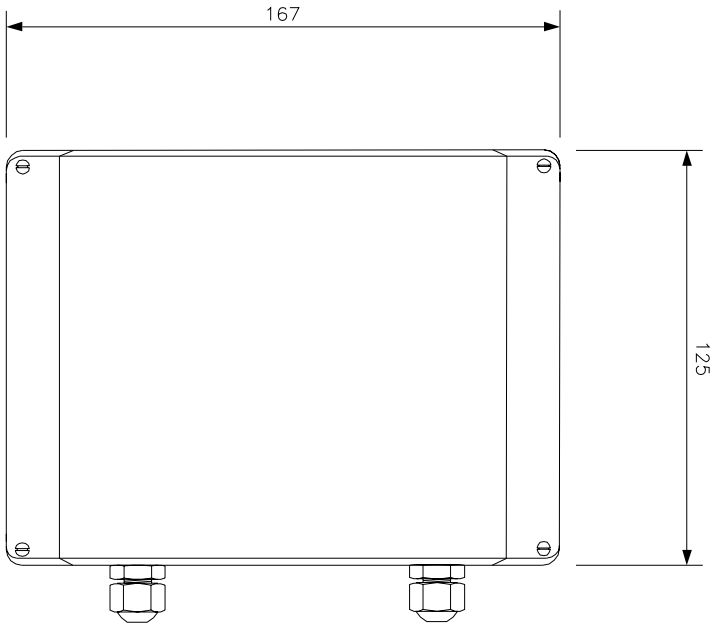

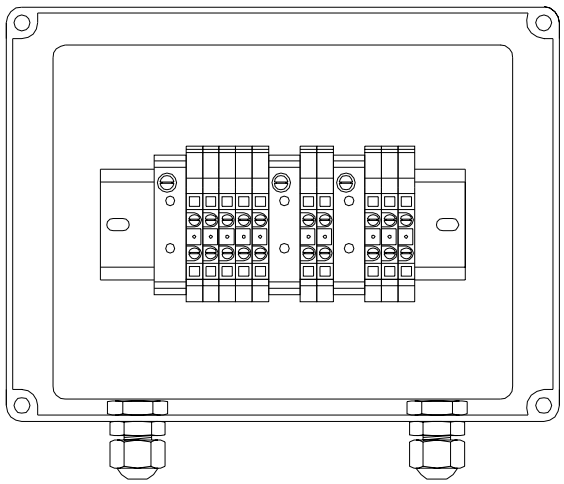

UWAGI:
1. Skrzynkę pośrednią SP8 z PVC należy zamontować na płycie wierzchniej przepompowni wód nadosadowych na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej,
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66, UV–odporna.

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ZESPOŁEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANAŁU WÓD NADOSADOWYCH NA TERENIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO – PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO

STADIUM DOKUMNETACJI: P.W.

INWESTOR: GMINA GOSZCZANÓW
UL. KALISKA 19, 98–215 GOSZCZANÓW

SKALA: */*

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNKI POŚREDNIEJ SP8

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch			01.2011	NR RYSUNKU	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN–VIII/7342/210/92		01.2011	E–23a	