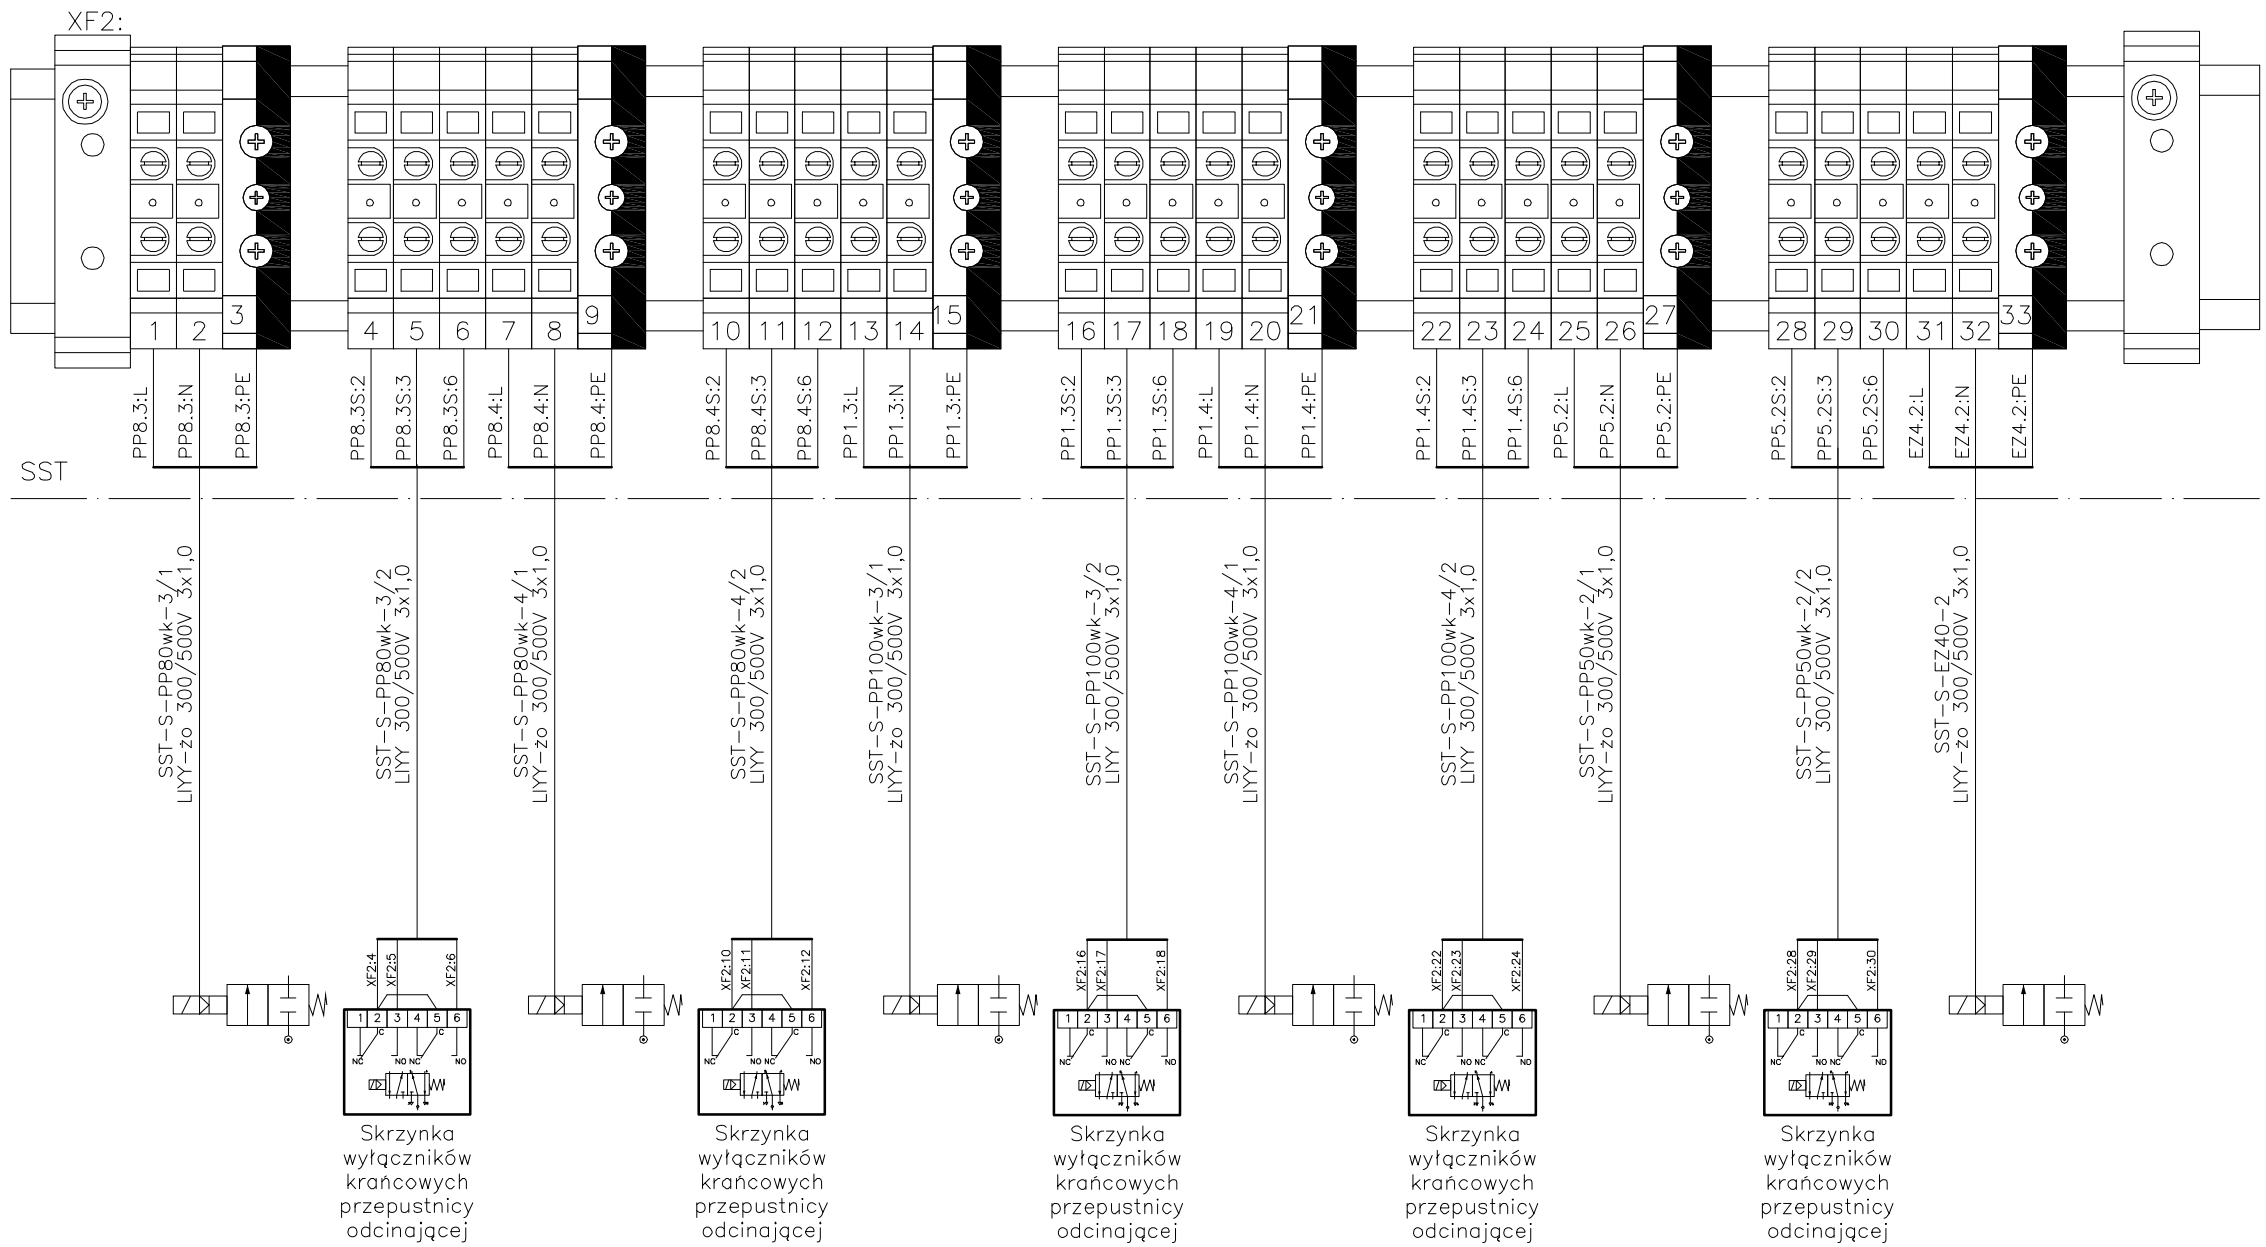

Filtr F2						Lokalizacja w układzie technologicznym
$PP80wk-3_{(NO)}$	$PP80wk-4_{(NO)}$	$PP100wk-3_{(NC)}$	$PP100wk-4_{(NC)}$	$PP50wk-2_{(NC)}$	$EZ40-2_{(NC)}$	Oznaczenie na schemacie technologicznym
Zawór 2/2 drożny z serwosterowaniem z cewką 10W a.c. 24V, 50Hz, z zamontowaną wtyczką IP65						Nazwa urządzenia

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZESPOŁEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANAŁU WÓD NADOSADOWYCH NA TERENIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO – PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO

STADIUM DOKUMENTACJI: P.W.

INWESTOR: GMINA GOSZCZANÓW
UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANÓW

SKALA: */*

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PODŁĄCZEŃ KABLI I PRZEWODÓW STEROWNICZYCH I POMIAROWYCH DO LISTWY ZACISKOWEJ XF2 – ROZDZIELNICA SST

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch			01.2011	NR RYSUNKU	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011	E-33	