


ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ
KANALIZACJI ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH
1:50

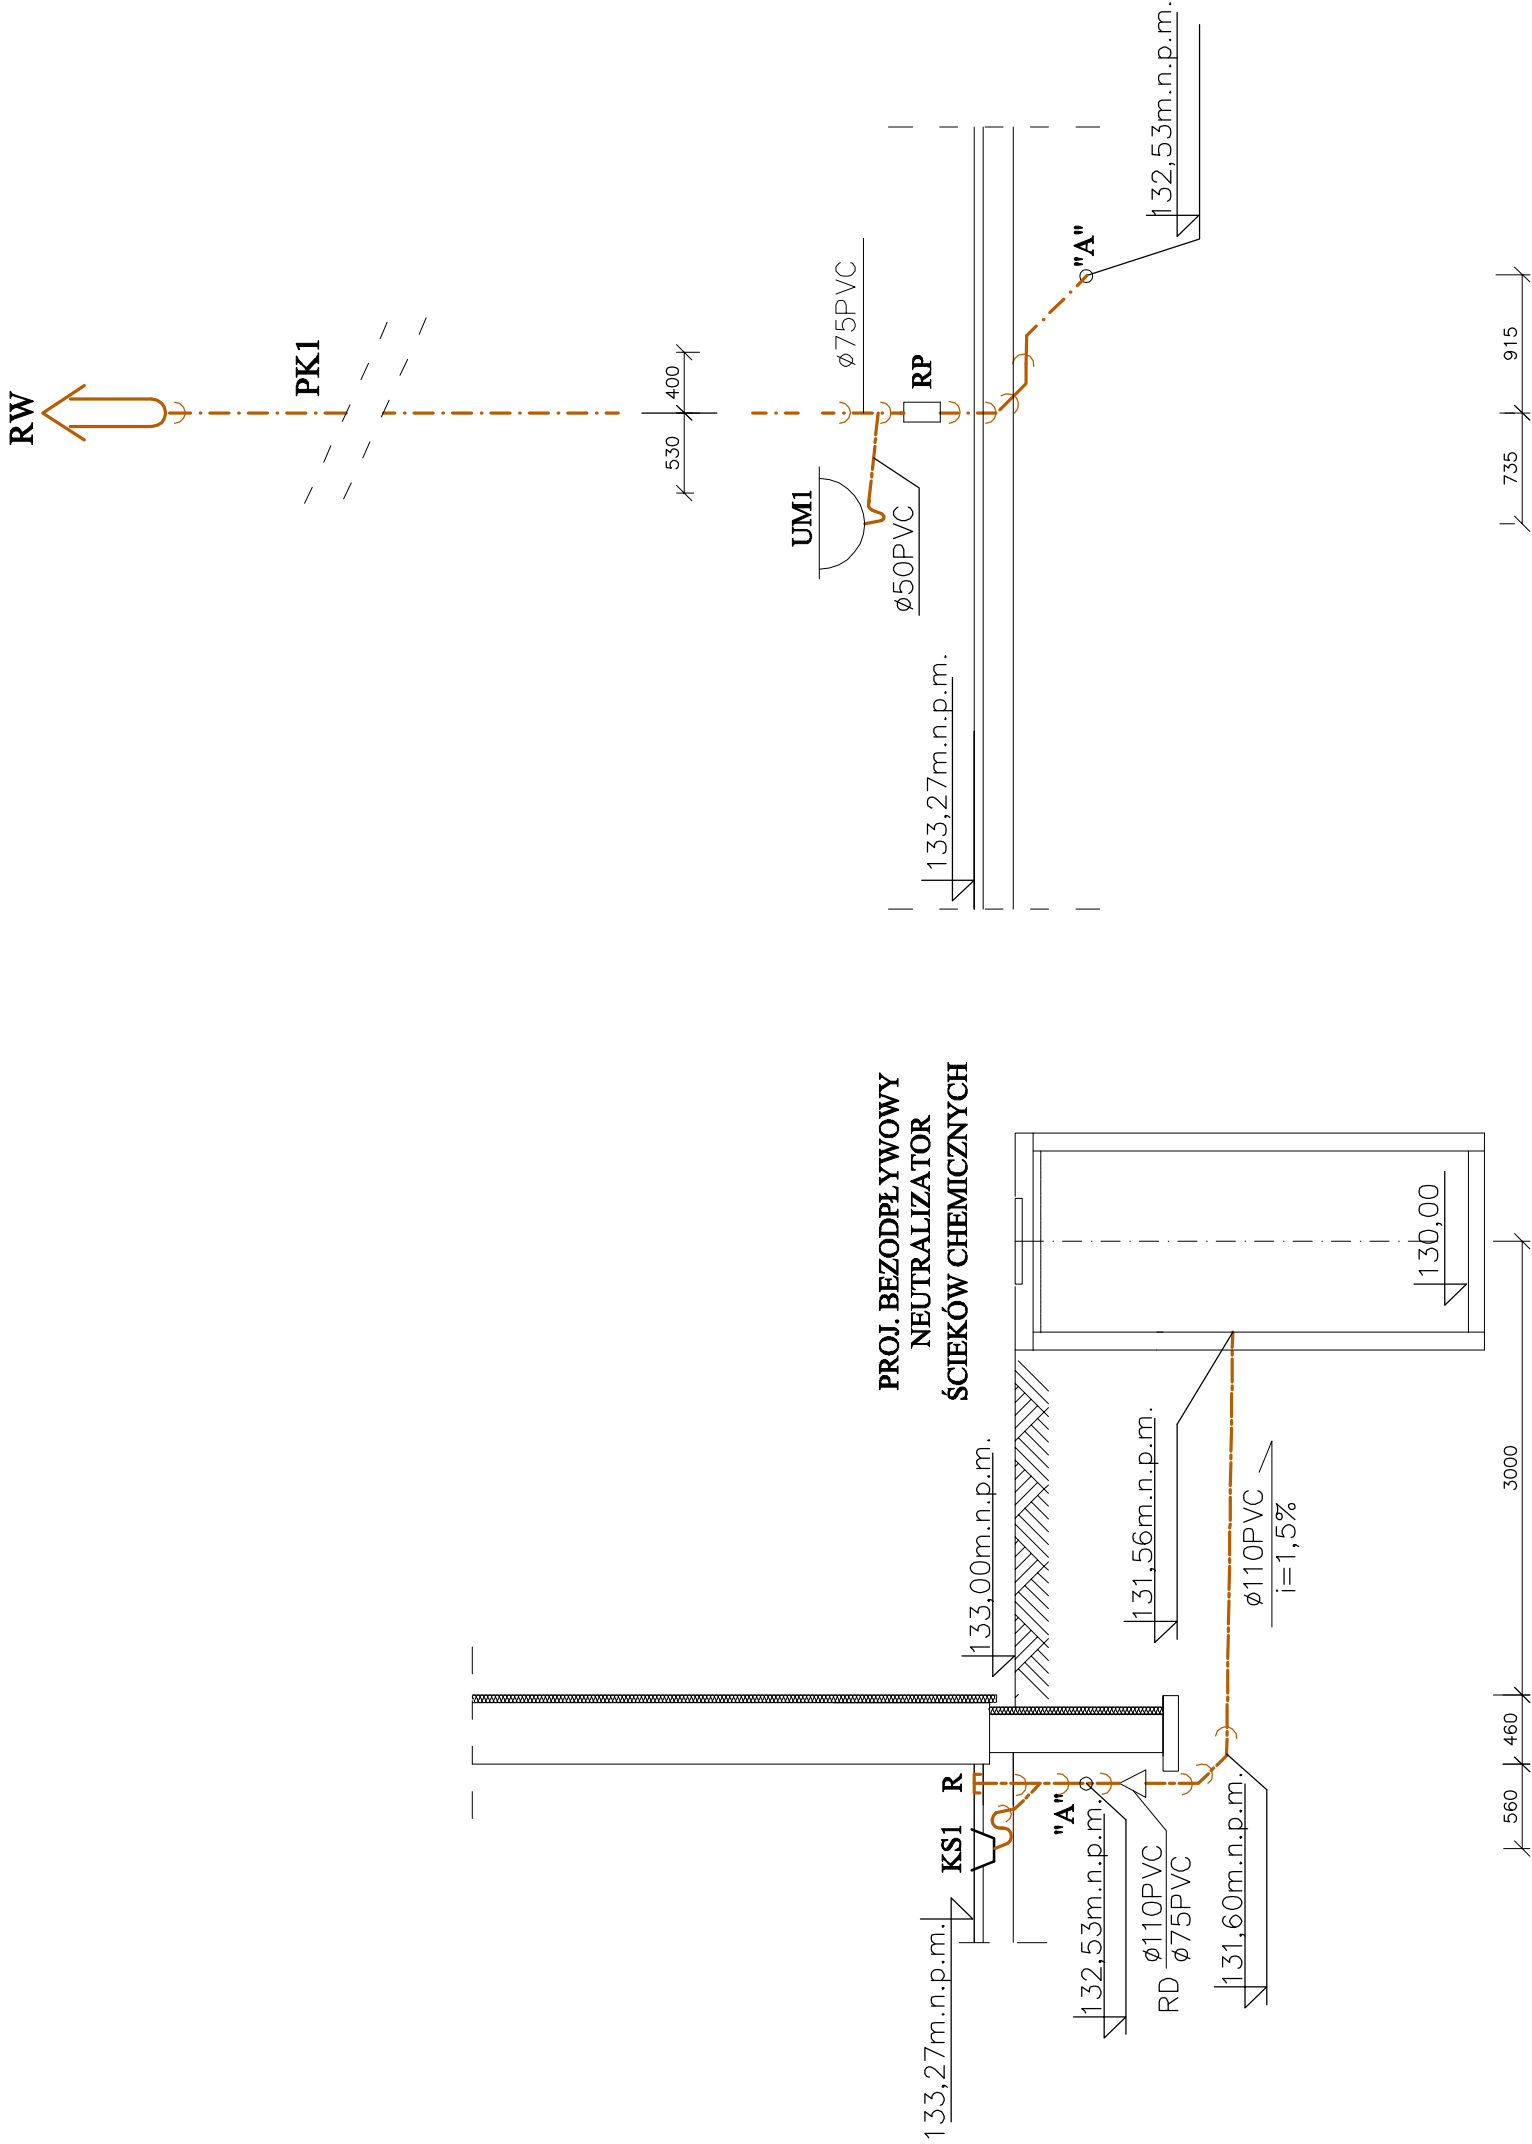

OZNACZENIA:

- R – rewizja – szt.2
- UM – umywalka – szt.1
- KS – kratka ściekowa – szt.1
- PK – pion kanalizacyjny – szt.1
- RP – rewizja pionowa – szt.1
- RW – rura wywiewna Ø0,75 – szt.1

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div>		<div>NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Białostocka 143/157 tel.: 71 365 75 81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ZESPOŁEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANAŁU WÓD NADOSADOWYCH NA TERENIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		STADIUM DOKUMENTACJI	
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO		PW	
INWESTOR: GMINA GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANÓW		PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH		SKALA	
		1: 50	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAMNIEN	POPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz		SLK/3144/PW05/10	01.2011
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Izabela Ściubidła			01.2011
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Teresa Syc-Wójcik	SLK/1030/PW05/05		01.2011
T-9			